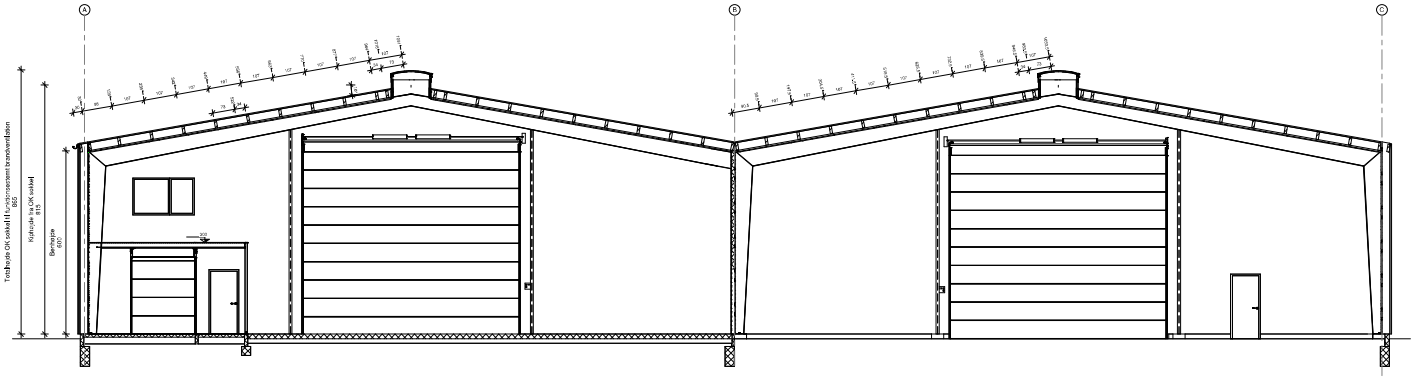

Snit A-A 1 : 50

TAGBELÆGNING:
Tagbelægningen udføres i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende regler.

Profilplade Ø-profil 1000/1100 trapezplade, Farve: **Antracit Hø 7016, Antracitgrå/antracitgrå.**
Vandfald på taget på 2% mod lægter.
77x200 – m.due.c.60 (77 mm mod VS), optimeret til **W140 32 isenkram pr beslag (44 pr vandfald) / W160 35 sorn pr beslag (52 pr vandfald) / W180 38 sorn pr beslag (60 pr vandfald) / W200 40 sorn pr beslag (62 pr vandfald).**
Ved tagfald under 15° anbefales det at benytte tætningsbånd under skruerne for at undgå utætheder.
Ved hanebånd og på **VÆGGE med 150 mm bor - 10340 med 152 mm bor,** 5 stk pr. vandfald.

TAGRENDER OG NEDLØB:
Stålkvist 125 g. 400 mm bor - bor 1000 i kombination med hulbånd, Model Ø125, 6, 05, Farve: **Antracit Hø 7016.**

BRANDMURE OG VÆGGE:
Alle
Alle PG beslåes i dobbelt lag af gavlbræt, som beskrevet på
tegningerne og i HENVISNING.
Dobbelt stålbeklædning farves som ydervæg.

Endevægge:
1 stk indkørselsport, bredde 3,0 meter, som beskrevet på tegning og i HENVISNING.

Hjørnebeslag ydre, udvendig:
Curtain dobbelt med vandrette aluminiumsskinner, farve: **som øvrige facader.**

SOK: Min 4 mm alu. på alle vandrette udhængninger, farve: Silver Hø 9006
Min. 400 mm bred.
Tagrendekroge skal være, hvis overlagt tagdækning: **farvede i stål, aluminium.**

LOFT OVER GAVLER:
Ved skråt loftlag type 01 dog 30 mm over tømmerkant, 101 cm huller
Dampspærre: Ø 2 stk PVC-duk. Der udføres tætte samlinger.
Isolering: Min. 400 mm isolering (Rockwool 37 Batts eller tilsvarende) med indskåret dobbelt mod mod-stående.
Ubehandlet fyrretømmer 47 i facade på 2 x 2 cm, 1 cm mellem hinder" og med 45x195 mm bræddebeklædning
25 mm " mellemrum, dog, fra med 11 mm fra. Farves tilsvarende som facader ovrigt øvrige steder

ETAGEADSKILLELSE - PUDS:
20 mm. cementmørtelpuds på bærende vægge og andre faste installationer
XXXXXX mm tørvebeskotte.

LOFTER:
111 mm træbjælkelofter **Ø dimen 10 m/Ø 45,** bjælkeafstand 600 mm c/c, isolering i mellem **Antracitgrå RAL 7016**

Ved skråt loftlag:
20x60 mm " tømmerlægte pa rand pr 100 cm
20x40 mm " dito " pa
Dampspærre: Ø 2 stk PVC-duk. Der udføres tætte samlinger. Vandrette underskruede samlinger udføres med Ø-tape. Lodrette samlinger udføres med Ø-tape. Lodrette samlinger udføres med Ø-tape. Lodrette