



UDKAST Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027

Dette "Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027" omhandler nedlukning af vandindvinding fra egne borer og vandværker i Dragør Kommune, samt etableringen af en ny vandforsyningsledning fra Københavns Kommune til Dragør Kommune.

Vandforbruget og forsyningsområdet i Dragør Kommune forventes at være uændret og ændringerne skyldes derfor ikke en ændring i vandbehov eller forsyningsområdet.

Nedlukning af vandindvinding fra egne borer og vandværker i Dragør

Dragør Kommunes forsyningsselskab, HOFOR A/S, har i de senere år været nødsaget til at nedrosle og endeligt lukke helt ned for vandindvindingen fra egne borer. Dette skyldes fund af miljøfremmede stoffer, herunder pesticider og PFAS, samt skærpede krav til vandkvalitet.

Det er samtidig vurderet, at det ikke er muligt at finde nye egnede kildepladser til vandindvindingsboringer i kommunen. Årsagerne hertil omfatter udbredt forurening, en generel pesticidbelastning samt Dragørs geografiske placering på en ø, hvor saltvandsgrænsen begrænser indvindingsmulighederne både horisontalt og vertikalt. Et oversigtskort over indvindingsopland og borer (placeret i BNBO-områderne) fremgår af Bilag 1.

De eksisterende vandværker i kommunen, Dragør Vandværk og Store Magleby Vandværk, er desuden slidte og vil kræve omfattende renovering. Det vurderes derfor, at en fortsættelse af den lokale vandforsyning vil forudsætte både omfattende vandbehandling, renovering af vandværker og investering i flytning eller etablering af nye borer.

På den baggrund omfatter dette tillæg en beslutning om ophør af al vandindvinding fra egne borer og nedlæggelse af de to eksisterende vandværker i Dragør Kommune. Den fremtidige vandforsyning skal i stedet sikres gennem tilførsel af vand fra Københavns Kommune via en ny forsyningsledning.

Etablering af ny vandledning

For at sikre en stabil og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning til hele Dragør Kommune etableres en ny vandforsyningsledning fra Københavns Kommune til Dragør Kommune via Tårnby Kommune. Formålet med den nye ledning er at styrke den fremtidige forsynings sikkerhed i Dragør Kommune og sikre en driftssikker forsyning.

Den nye ledning føres til en pumpestation placeret på Store Magleby Vandværks grund. Vandet, der transporteres via ledningen, stammer fra det vand, der leveres til Københavns Kommune og det blandes ikke med vand fra Tårnby Forsyning. Ledningen etableres i offentlig vej i henholdsvis Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner. Ledningstracéet i både Tårnby og Københavns Kommuner er i overensstemmelse med gældende lokal- og kommuneplaner. Et oversigtskort over det samlede trace fremgår af Bilag 1.

Derudover bibeholdes den eksisterende forsyning af vand fra Tårnby Forsyning via to aftapningssteder i Dragør Kommune. Dette vand består primært af vand leveret fra HOFORs vandværker på Sjælland, men blandes med en mindre mængde vand, der er oppumpet i Tårnby Kommune.

Der skal under udførelse af drikkevandsledningen sikres at Tårnby Kommunes træpolitik følges og anvendelse af kemikalier under anlægsarbejdet sker under hensyn til en ny drikkevandsboring ved Hjallerup Allé i Tårnby Kommune.

Beslutningsproces for den politiske behandling af dette tillæg til vandforsyningsplanen
Et tillæg til "Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027" er i december 2023 indstillet til

1. at udvalget bemyndiger administrationen til at udarbejde tillæg til vandforsyningsplanen og sende den i høring forud for udvalgets vedtagelse.
2. at udvalget træffer principbeslutning om, at der kan eksproprieres for at gennemføre vandforsyningsplanen.

Begge punkter blev godkendt til på Dragør Kommunes udvalg hhv.

- Den 6. december 2023 af Klima-, By- og Erhvervsudvalget (herefter KBEU)
- Den 14. december 2023 af Økonomiudvalget (herefter ØU)
- Den 20. december 2023 af Kommunalbestyrelsen (herefter KB)

Behov for ekspropriation er efter beslutningen bortfaldet. Dette tillæg til Kommunens vandforsyningsplan rummer derfor kun ændringerne i forsyningsstrukturen.

Planen sendes direkte i offentlig høring i (mindst) 4 uger fra den 4. juli – 4. august 2025. Bilag 2 indeholder høringssvar.

Høringssvar indarbejdes direkte i planen og kan medføre ændringer i planen.

Dragør Kommunes politiske udvalg har godkendt at planen skal vedtages. Dragør Kommune har derfor besluttet, at når dette udkast til "Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027" har været i offentlig høring, kan administrationen offentliggøre en endelig afgørelse inklusiv screening af planen efter miljøvurderingsloven uden videre vedtagelse i Dragør Kommunes udvalg, såfremt den offentlige høring ikke har medført større ændringer i tilladelsen eller der er fremkommet ny viden.

Lovgrundlag

Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 - 2027 er udarbejdet i henhold til [Bekendtgørelse af lov om vandforsyning](#) m.v. LBK nr. 1149 af 28/10/2024 samt [Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning](#) BEK nr. 831 af 27/06/2016.

Forhold til andre planer og lovgivning

Tillægget til vandforsyningsplanen vurderes ikke at være i konflikt med andre planer, såsom vandområdeplan 2021-2027, kommune- og lokalplaner, indsatplan for grundvandsbeskyttelse, klimaplan eller spildevandsplan.

Tillæg til planen vurderes ikke at medføre væsentlig påvirkning af naturområder, herunder beskyttede Natura 2000-områder inden for planen.

Boringerne til indvinding af drikkevand er placeret centralt i kommune, væk fra kystområder. Vandindvindingen har været neddroset i en årrække og er på nuværende tidspunkt fuldstændig stoppet. Ophør af vandindvinding forventes ikke at medføre oversvømmelse af naturområder. Vurderingen er foretaget i henhold til gældende lovgivning, herunder Habitatbekendtgørelsen.

Miljøvurdering

Dette tillæg til vandforsyningsplanen er omfattet af krav om en screening i henhold til § 8 stk. 2 i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" (VVM) LBK nr. 4 af 03/01/2023 fordi det kun angår et mindre område på lokalplan og fordi planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter.


Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af plantillægget. Afgørelsen er truffet som en særskilt afgørelse, der skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist den ?? . August 2025.

Offentliggørelse af et udkast til screeningsafgørelsen sker samtidig med høring af dette udkast af tillæg til planen og før den endelige plan vedtages, hvilket følger § 33 i miljøvurderingsloven.


Screeningen er hørt hos berørte myndigheder jfr. § 32, stk. 3 nr.1 i miljøvurderingsloven. Høringen har medført følgende ændringer i miljøvurderingen og i planen.

Der skal under udførelse af drikkevandsledningen sikres at Tårnby Kommunes træpolitik følges og anvendelse af kemikalier under anlægsarbejdet sker under hensyn til en ny drikkevandsboring ved Hjallerup Allé i Tårnby Kommune.

Bilag 1: Kort over placering af boringer (placeret i BNBO), indvindingsopland og ny transmissionledning.

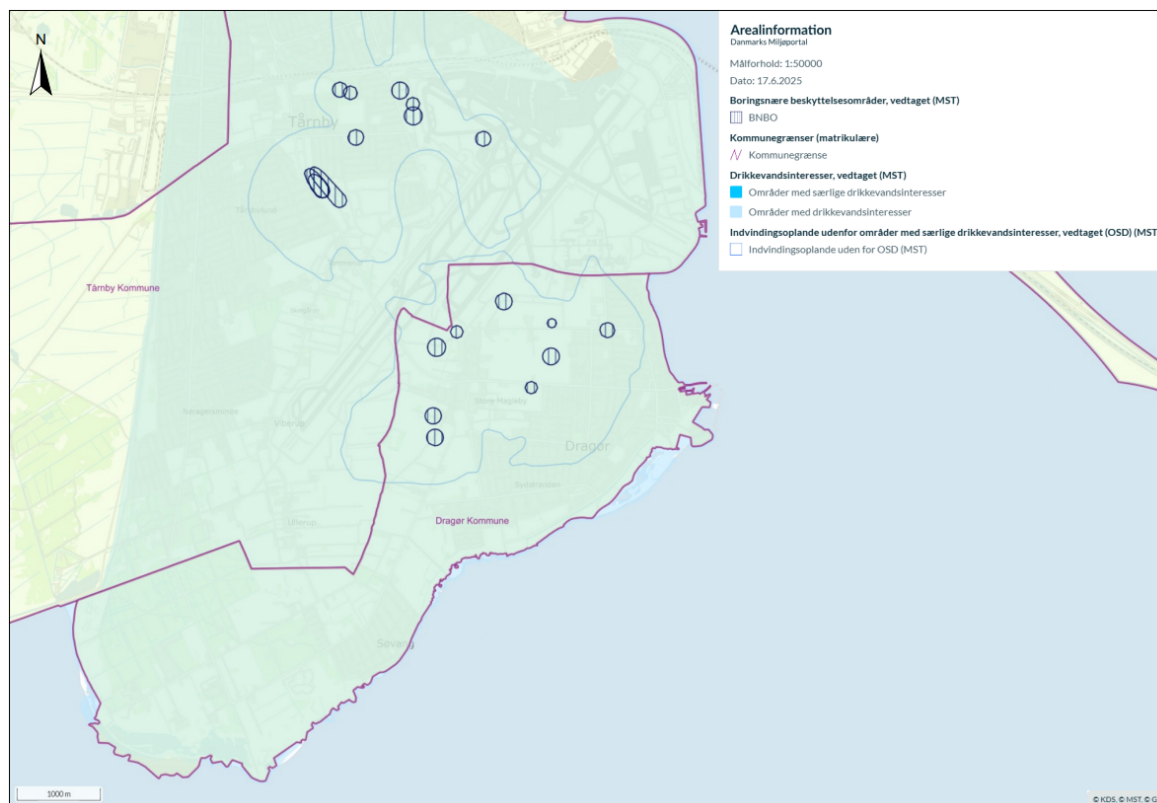

Indvindingsopland og vandboringer i Dragør (1 drikkevandsboring pr. BNBO)

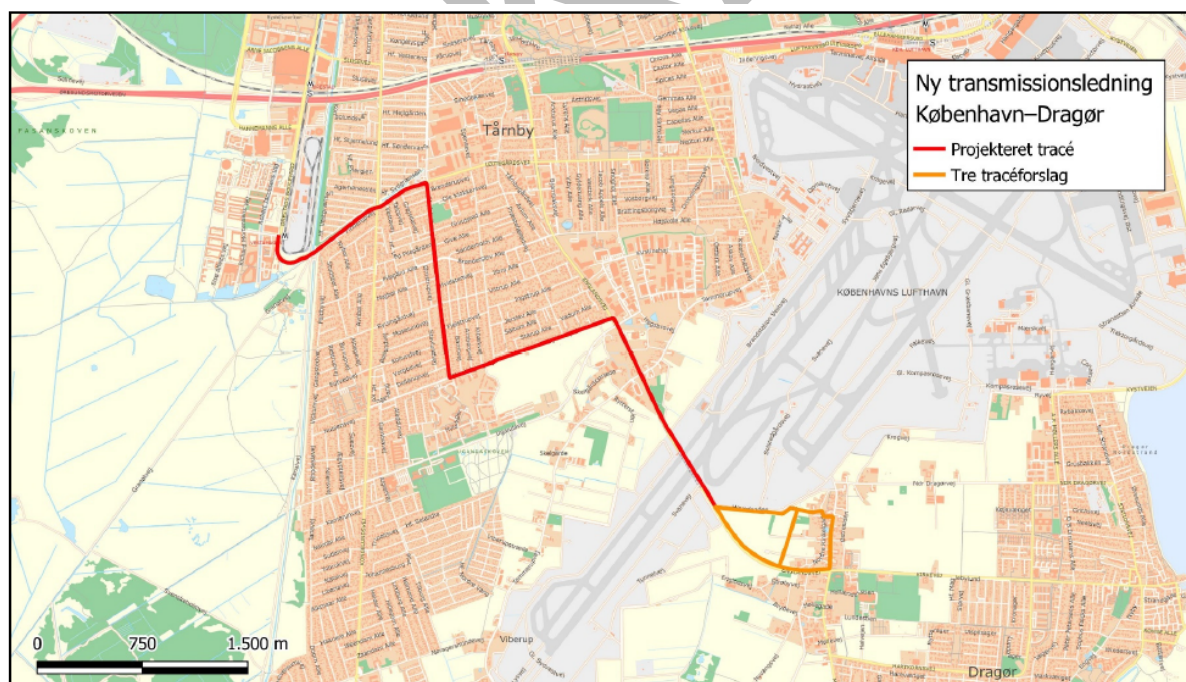

Ny transmissionsledning fra Københavns Kommune til Dragør Kommune. Af de gule ledningstracéer, er det sydligste ledningstracé i vej valgt. Ledning er derfor udelukkende placeret i vejareal.

Bilag 2: Høringssvar

Der er kommet følgende høringssvar:

UDKAST